


太陽光パネル 配線ケーブルの 収納・固定に




PVパネル用ケーブルクリップ


ケーブルをしっかりと収納！




スリット部分にケーブルを
収納します。



フレーム部分の穴に取付け
ます。



太陽光パネルにクリップを
取付けます。



フレームの内側にケーブルを
収納でき見た目もスッキリ！

ワンタッチ取付けで
施工時間を短縮！

整線作業の品質向上！

マサル工業株式会社

PV パネル用ケーブルクリップの特長




クリップ使用前



クリップ使用后


※フレームの穴の大きさ・数・位置は、太陽光パネルの種類によって違いますのでご確認の上ご使用下さい。
※太陽光パネルのフレーム部分の穴に確実に取り付けでご使用下さい。

PV パネル用ケーブルクリップ適用範囲




(例) パネル裏面

●フレームの穴 取付可能

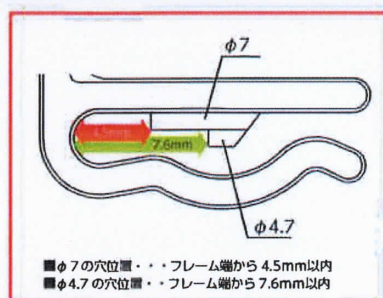

■φ7の穴位置・・・フレーム端から4.5mm以内
■φ4.7の穴位置・・・フレーム端から7.6mm以内




フレーム断面図

■対応太陽電池モジュール (※当社調べ)

京セラ (株) 製: 型式 KS242P-3CF3CE KS215P-3CJ2CE KS1924P-3CRCE

規格表

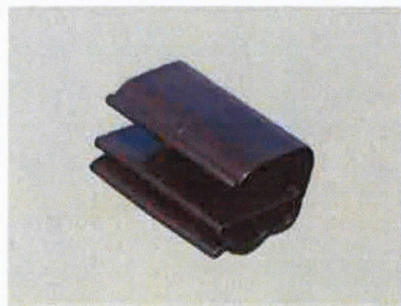


■材 質: POM (ポリアセタール)
UL 難燃グレード (UL94HB)
RoHS 適合

■カラー: 黒

■特 長:

- ・太陽光パネルのフレームの穴に嵌め込むことでしっかり固定できます。
- ・φ6～7.5のケーブルを2本まで収納できます
- ・板厚1～3.2mmに取り付け可能。

構造図 (原寸大)



長さ: 25.6mm

品 名	品 番	サイズ (mm)			ケーブル適合		パネル板厚	梱包数 (1箱)	標準価格 (円) (1個)
		w	h	t	径	本数			
PV パネル用ケーブルクリップ	PV2W	19.5	17.1	2.0	φ6～7.5	1～2本	1mm～3.2mm	500	40

耐候性促進試験 4,000 時間 (約 20 年相当)


試験方法: JIS A 1415 に準拠

試験機: サンシャインウェザーメーター


試験条件: ブラックパネル温度 63±3℃

降雨サイクル 102 分中 18 分

※耐候性促進試験の結果は実測値であり、保証するものではありません。一定条件下での参考データであり、実使用での耐久性 (耐用年数) とは異なります。



■引張強度試験イメージ

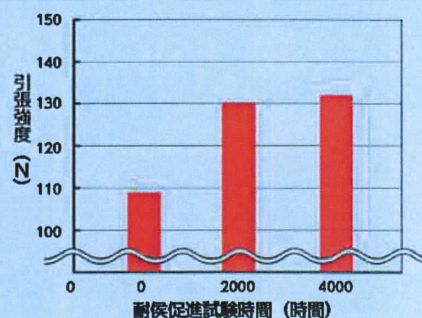

安全にお使い頂くために

⚠ 注意

- ・フレームの穴の大きさ・数・位置は太陽光パネルの種類によって違いますのでご確認の上ご使用ください。
- ・太陽光パネルのフレーム部分の穴に確実に取り付けでご使用下さい。
- ・適用パネル板厚以上の厚さに使用すると破損するおそれがありますのでご注意ください。
- ・クリップの取付位置を変更する場合は、ドライバー等を差し込んで取り外して下さい。

ご用命は